

パソコン 電源オフで省エネ・CO₂削減

京都大学のCO₂排出量削減のために以下の設定にご協力をお願いします。

この設定により、約10%のCO₂削減効果が見込まれます。

設定手順例

機種により設定方法が異なります

スタートメニューから



「スタート」から「コントロールパネル」をクリックします。



「パフォーマンスとメンテナンス」をクリックします。



「電源オプション」をクリックします。

右クリックから



マウスを右クリックして・・・



「プロパティ」から・・・



「スクリーンセーバー」タブから「電源」をクリックします。

※WindowsXPでの操作です。OS、機種により操作・画面が異なります。

モニタ電源オフ

3分

ハードディスク電源オフ


10分

システムスタンバイ

30分

システム休止

60分

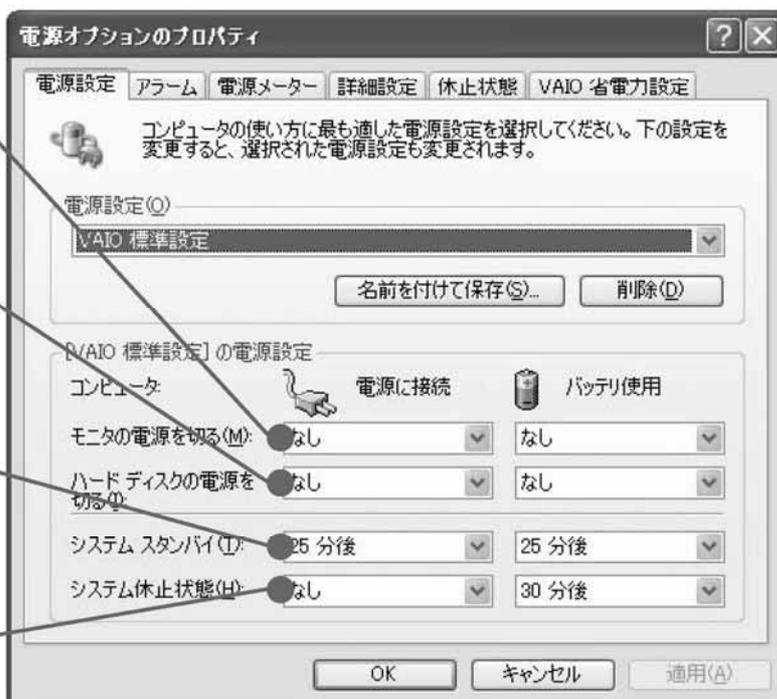

(注) 設定時間は参考値です。業務に支障がない範囲で各自の判断によりできるだけ短い時間で設定して下さい。

京都大学環境安全保健機構